


Ontgraven en toepassen grond met PFOS/PFOA regio Noordzeekanaalgebied

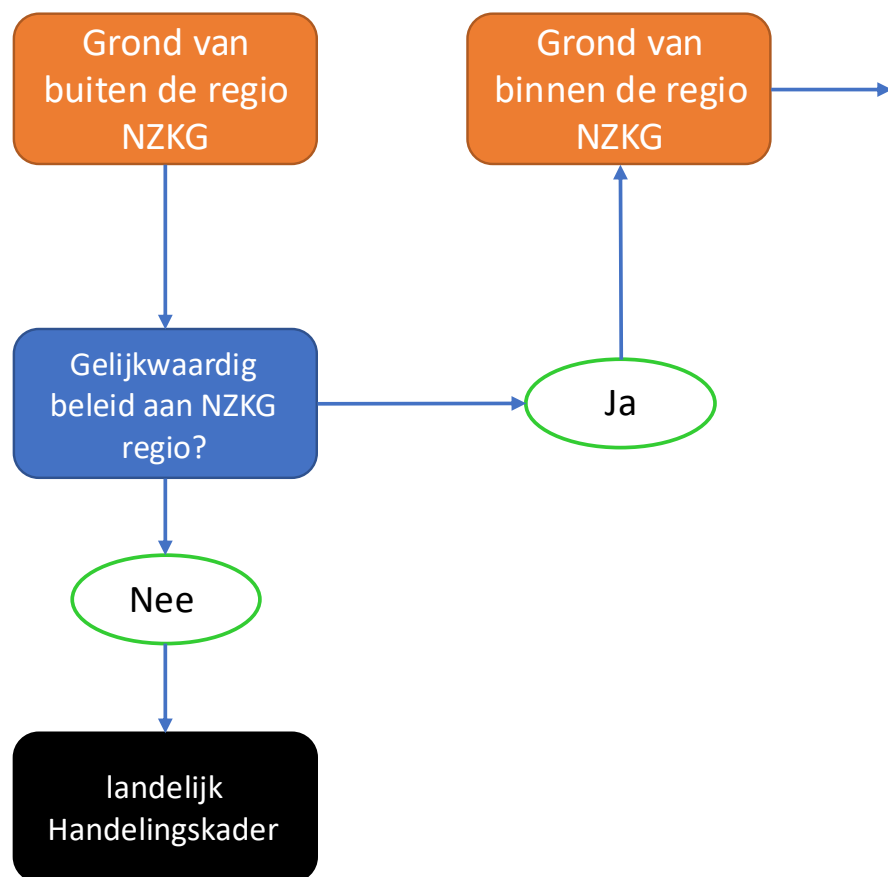

Kwaliteitsbepaling via: - Bodemonderzoek (partijkeuring) - PFAS-BKK ontgravingskaart	Toepassingsmogelijkheden	Kwaliteit ontvangende bodem
Kwaliteit onbekend: - BKK uitgesloten gebied - (Potentiële) bronlocaties	Afhankelijk van kwaliteit na specifiek bodemonderzoek (partijkeuring)	Afhankelijk van toepassingsmogelijkheden
Gehalte PFOS/PFOA na bodemonderzoek of volgens BKK: - PFOS: ≤ 1,4 µg/kg ds - PFOA: ≤ 1,9 µg/kg ds - overige PFAS: ≤ 1,4 µg/kg ds	- Overall toepasbaar binnen regio (mits tevens toepasbaar op basis van genormeerde stoffen) - PFAS-GBT*	n.v.t. (alle kwaliteiten)
Gehalte PFOS/PFOA na bodemonderzoek of volgens BKK: - PFOS of overige PFAS: 1,4 – 3 µg/kg ds - PFOA: 1,9 – 7 µg/kg ds	Toepasbaar (mits tevens toepasbaar op basis van genormeerde stoffen) op een ontvangende bodem met: - bodemfunctie wonen of industrie <u>en</u> - kwaliteit wonen, industrie of slechter - PFAS-GBT*	Wonen of industrie (of slechter)
Gehalte PFOS/PFOA na bodemonderzoek of volgens BKK: - PFOS of overige PFAS: > 3 µg/kg ds - PFOA: > 7 µg/kg ds	Niet toepasbaar	-

*PFAS-GBT: grootschalige bodemtoepassing waarin ook PFAS -grond kan worden toegepast